

Козырек ИП СПР.745522.002

Инструкция по монтажу

Монтаж изделия «Козырек ИП СПР.745522.002» (далее козырек) совместно с извещателями «Гарант», «Гарант-Exd» и оповещателями «ЗОВ», «ЗОВ-СТ», «ЗОВ-ИБ» и «Иолит (-Ex)» осуществляется за счет совмещения соответствующих отверстий «А» козырька с отверстиями «Б» извещателей или оповещателей. Далее на рисунках приведены примеры монтажа.

Рис 1. Монтаж козырька с ИП «Гарант-Exd».

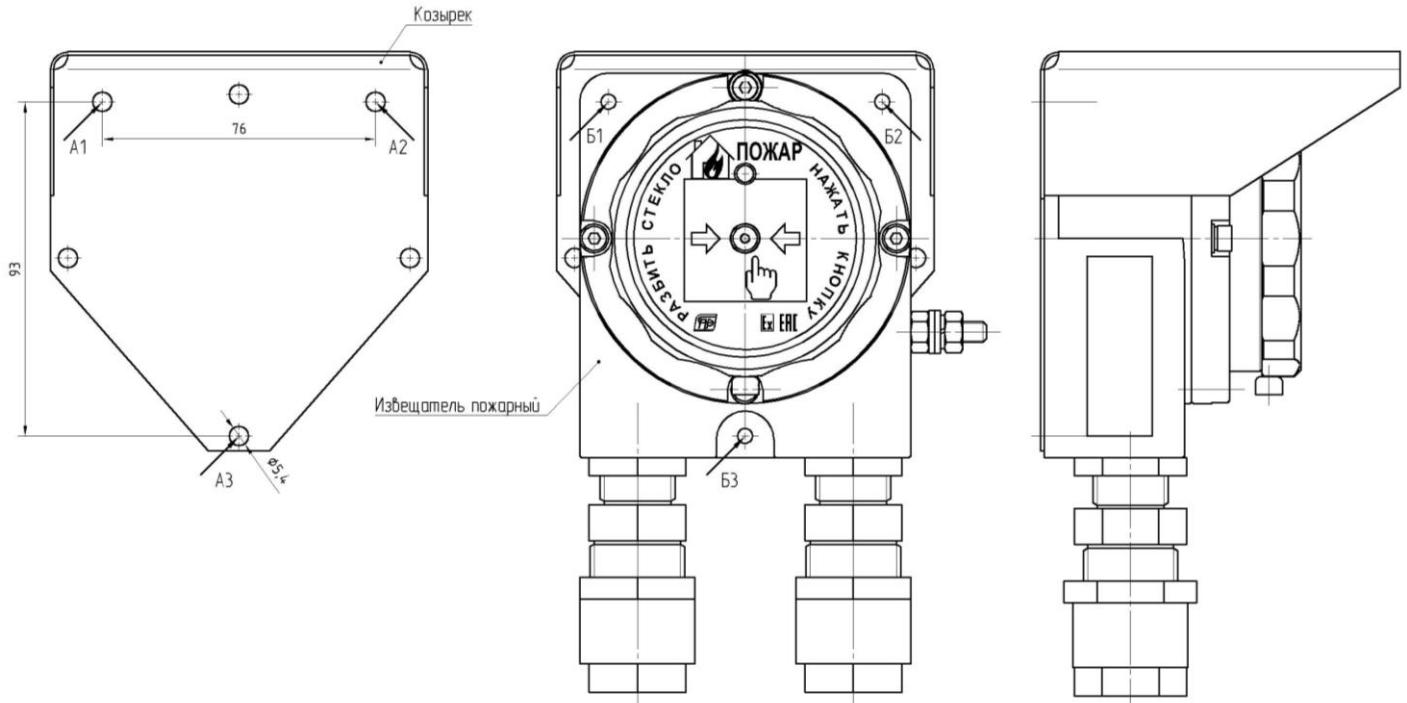


Рис 2. Монтаж козырька с ИП «Гарант» одновводный.


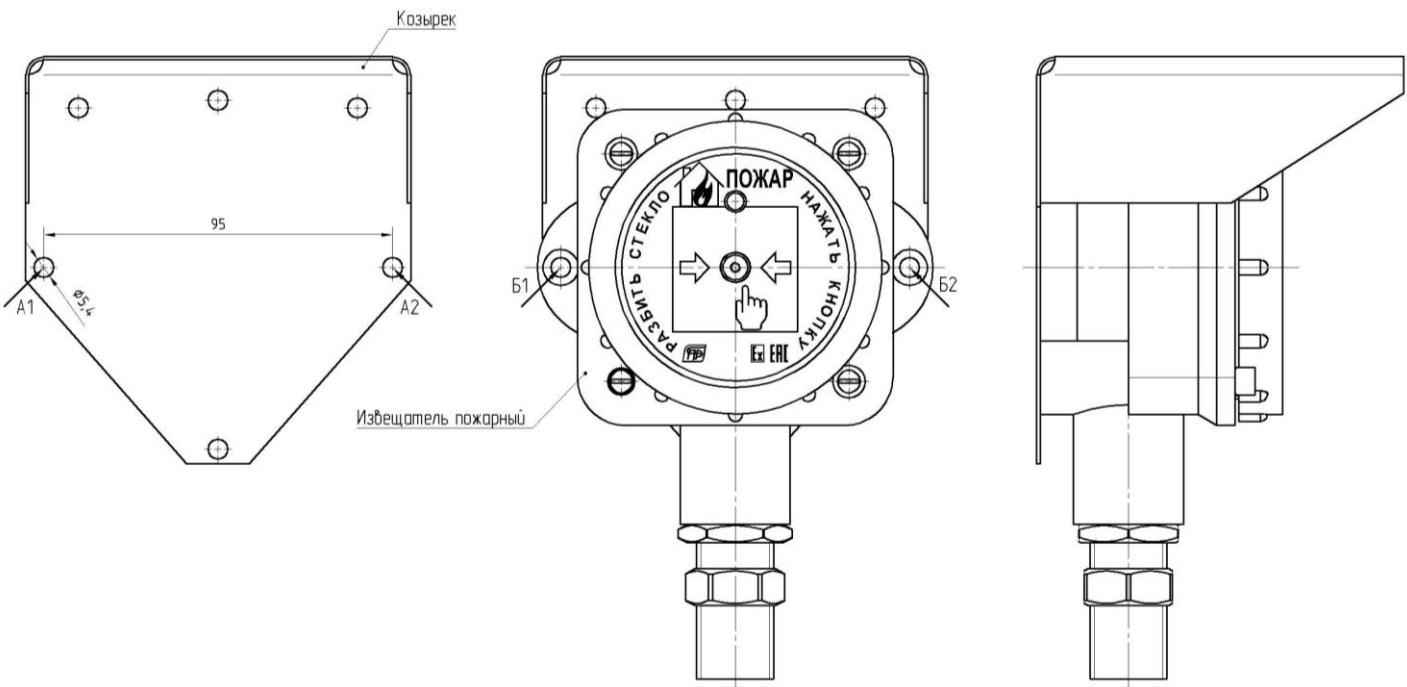


Рис 3. Монтаж козырька с ИП «Гарант» двухвводный.



Монтаж козырька совместно с оповещателями «ЗОВ», «ЗОВ-СТ», «ЗОВ-ИБ» и «Иолит (–Ex)» имеющим идентичные корпуса с извещателем «Гарант» монтируются в соответствие с Рис. 3 и Рис.4.

Рис 4. Монтаж козырька с оповещателем «ЗОВ».

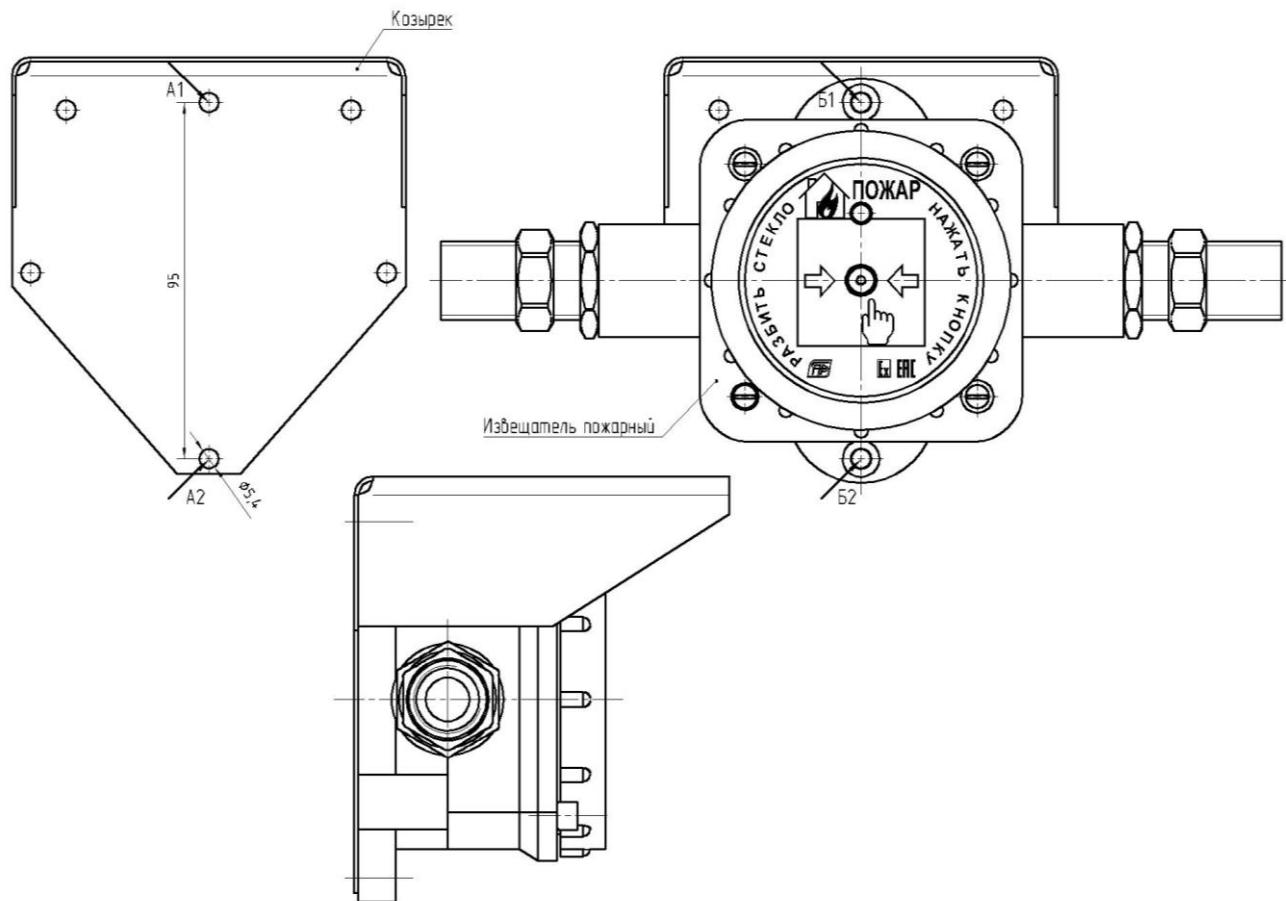